





P2

P1

Umywalnia dla nauczycieli
+24°C

Szatnia
+24°C

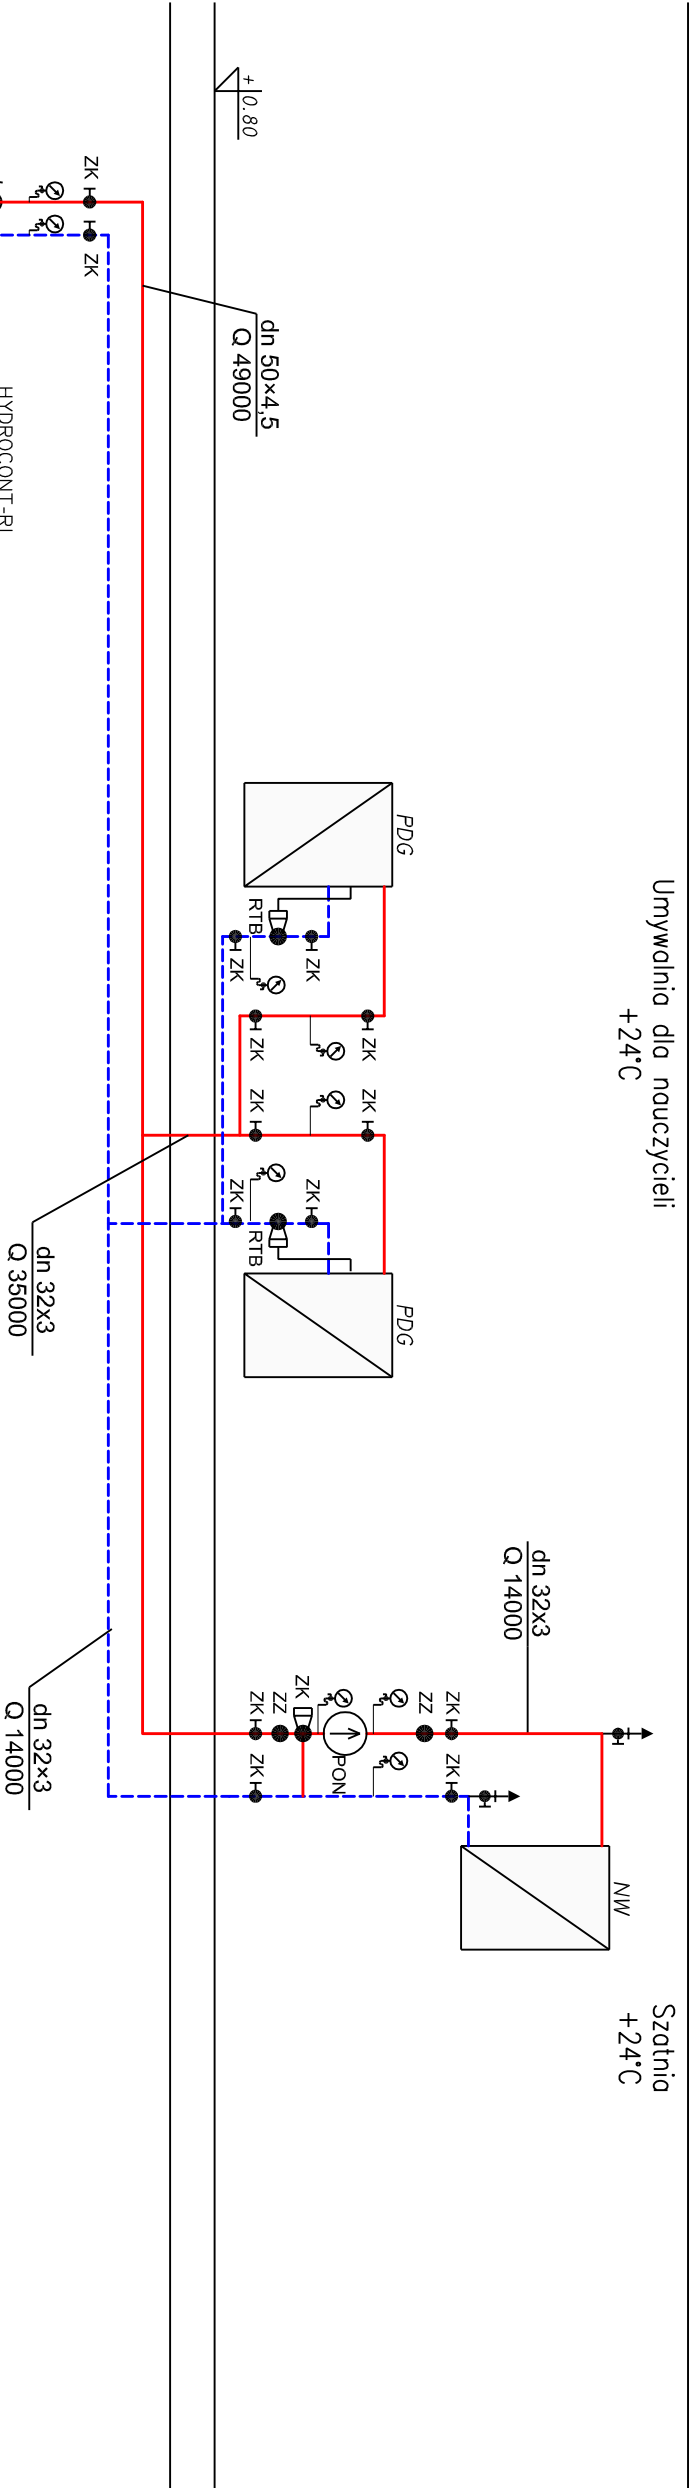

LEGENDA:

- P1

—

Nr pionu
- dn 32x3

—

Średnica dziatki
- Q 14000 W

—

Moc [W]
- Przewód zasilający instal. c.o.
- Przewód powrotny instal. c.o.
- Nagrzewnica wodno
- Podgrzewacz ciepłej wody
- PON

Pompa obiegu nagrzewnicy
- RTB

Regulator temp. bezpośredniego dzielenia
- ZK

Zawór kulowy
- ZZ

Zawór zwrotny

Firma projektowo – usługowa DROGOSAN					
mgr inż. Justyna Domicz, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 58/1					
Temat: Remont pomieszczeń szatni i umywalni w budynku ZSO nr 1 przy ul. Licealnej 1 w Świątchłowicach					
Nazwa rysunku: Schemat instalacji zasilania nagrzewnicy i podgrzewaczy					
		Nr. upr.	Podpis	Branża instalacyjna	
Projektował:	inż. M. Kurtyka	0200/03		Data 03 2011	Skala
Opracował:	mgr inż. K. Skiba			Faza PB-W	Nr rys. 4