


SIEĆ TNC-S SAMOCZYNNNE WYĄCZENIE ZASILANIA

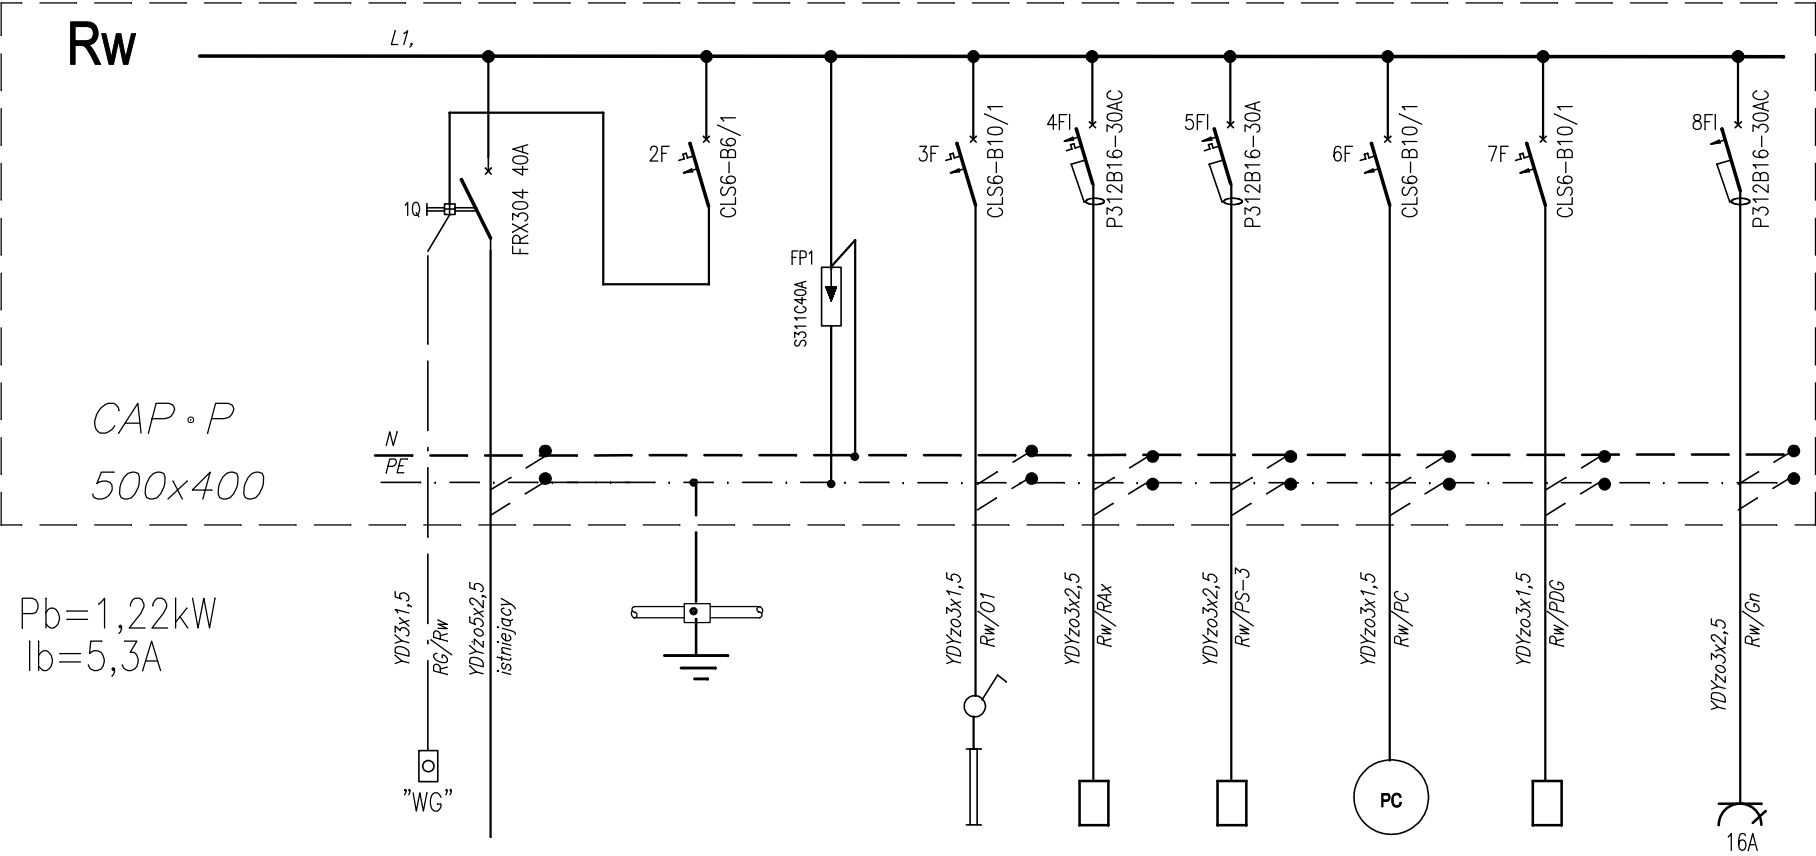

Nr odpływu					1	2	3	4	5	6
Nazwa odbioru		Zasilanie z TB /piwnica/	sterowanie FRX 304		oświetlenie wymiennikowni	Szafka RAx	UPS	Pompa c.w.	Kocioł "Aristo"	obwód gniazd 1f
Moc Pi[kW]		1,22			0.8	0,3	0.08	0,03	0,01	
oznaczenie technolog.						RAx	PS-3	PC	PDG	

Data	3.2011	<b>ATECH</b> <b>Anna i Rafał Wawrzekiewicz</b> <b>Żory; ul. Grabowa 5</b>	Inwestor:	Gmina Świętochłowice	Stadium:	<b>PBW</b>	Nr rysunku:	<b>E-02</b>
Projektował	mgr inż. R. Nowosad		Obiekt	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 BRANŻA ELEKTRYCZNA	Nr projektu:	—		
Sprawił	mgr inż. D. Nowosad		Nazwa rysunku:		Podziałka:	%	Arkusz:	<b>1</b>
			Schemat ideowy rozdzielnicy Rw /w wymiennikowni/					