PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

*Projektowany komin wyprowadzenia ponad dach na wys. zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.*

*Opis warstwy P0:*
*- płytki gresowe 1-2 [cm],*
*- wylewka cementowa zbrojona - 5 [cm],*
*- styropian twardy (2 warstwy 3 [cm] ułożone na przekładkę z minięciem łączeń) - 6 [cm],*
*- folia PE - 0,2 [cm],*
*- papa termozgrzewalna x2,*
*- chudy beton - 10 [cm]*

*Projektowana balustrada typowa z profili stalowych; stal nierdzewna chromowana; wysokość pochwytu 110 [cm]*

*258x383 [cm]- Projektowane przebicie przez strop i projektowana klatka schodowa wg wytycznych Projektanta Konstrukcji*

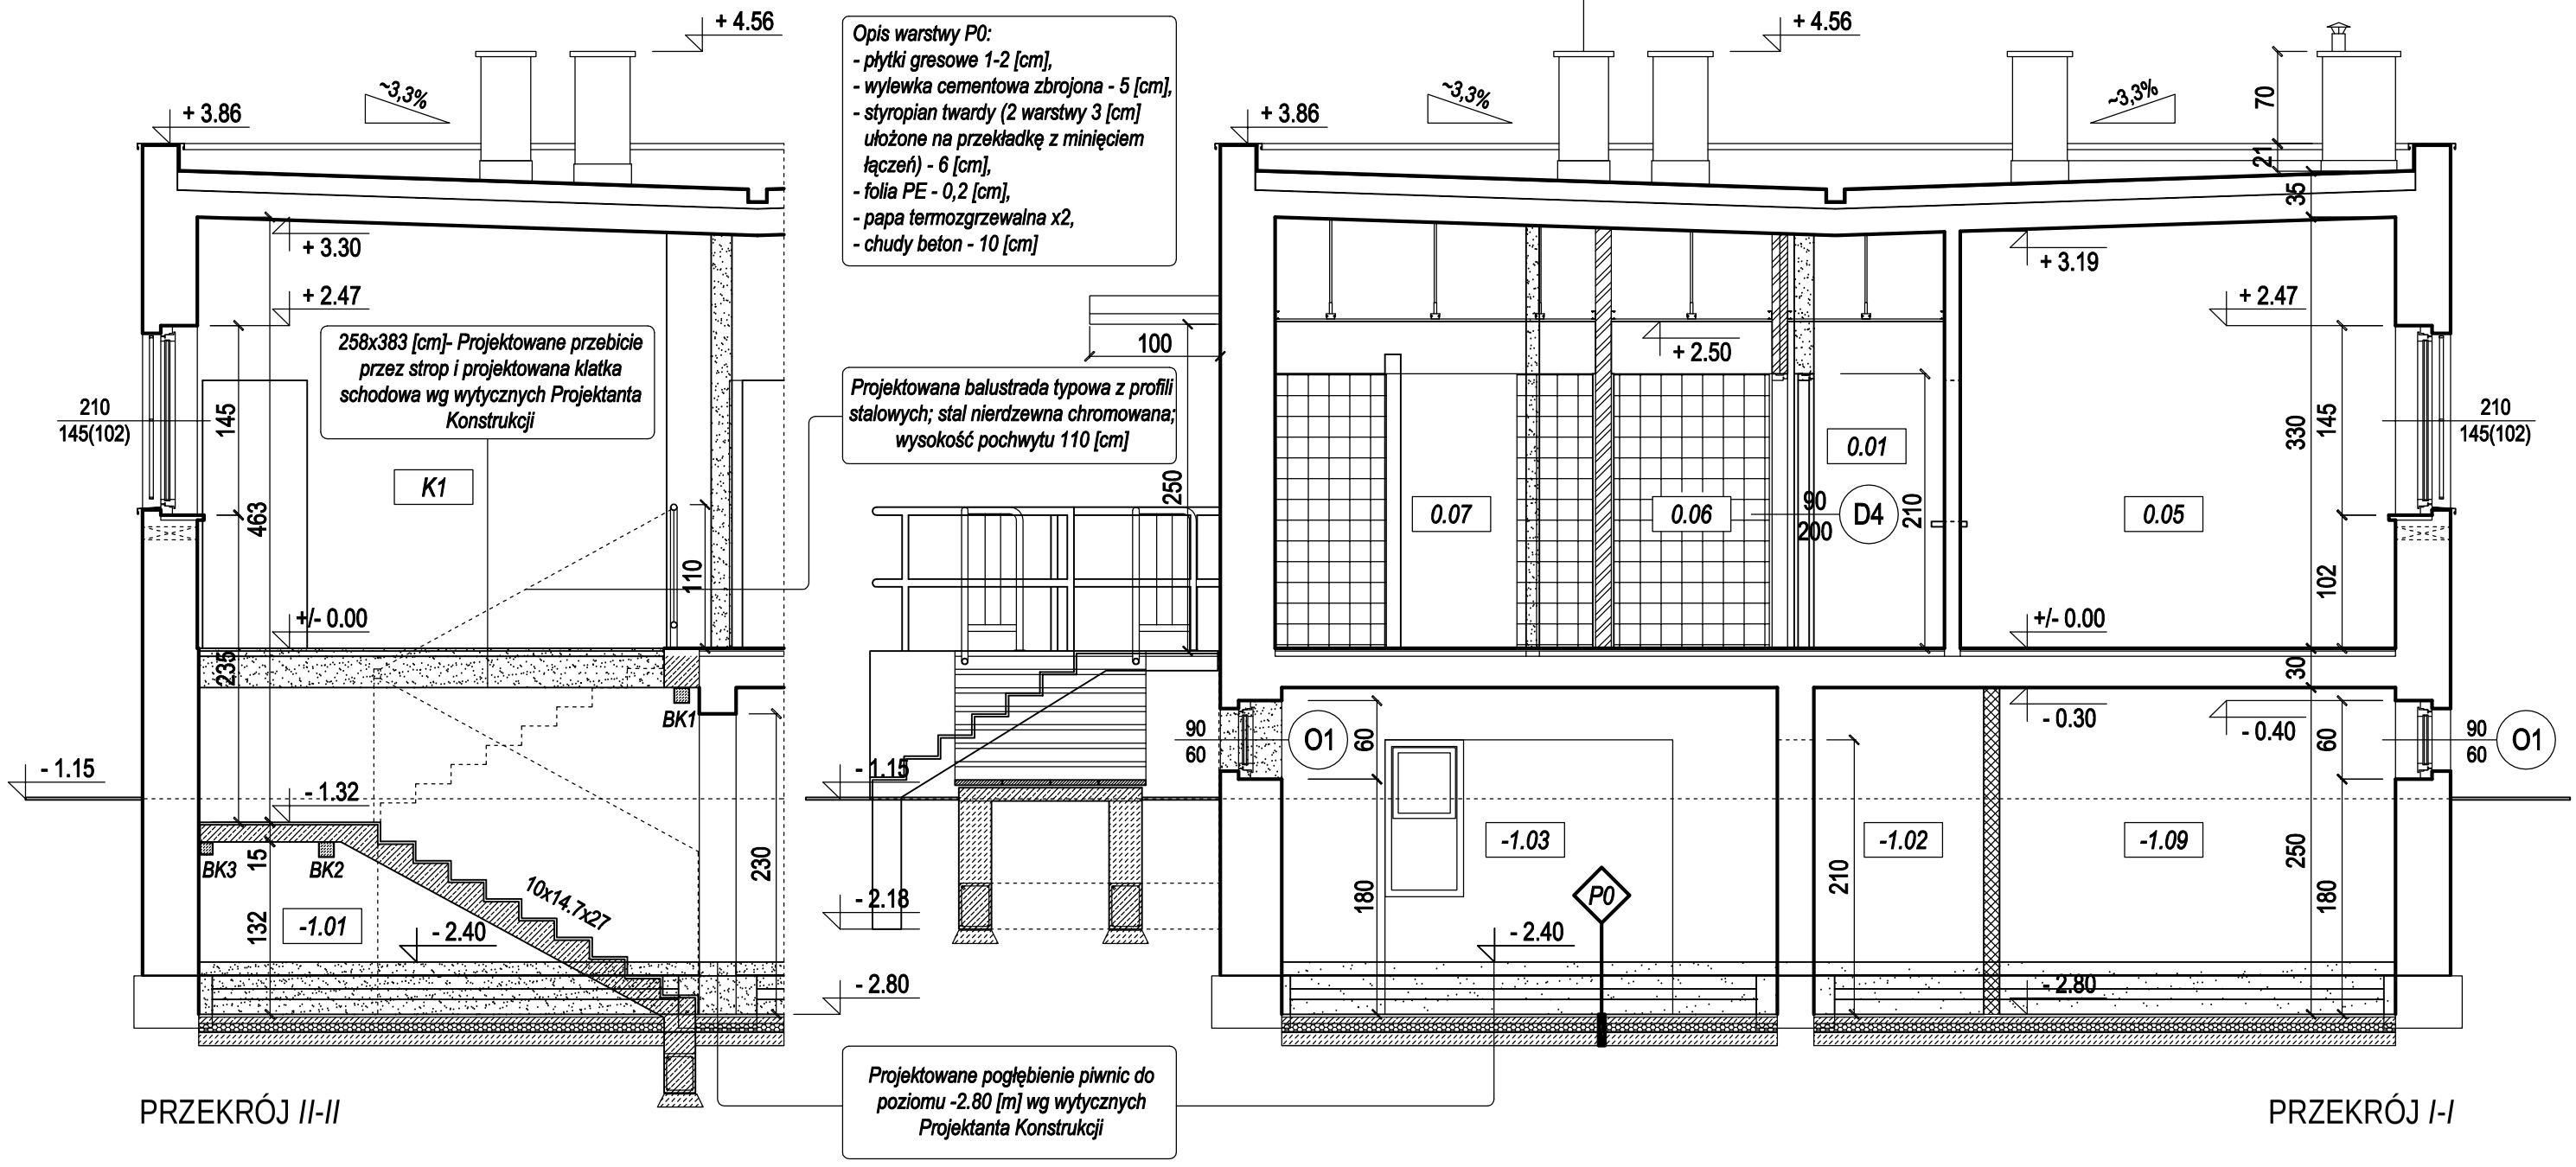


*Projektowane pogłębienie piwnic do poziomu -2.80 [m] wg wytycznych Projektanta Konstrukcji*

PRZEKRÓJ *II-II*

PRZEKRÓJ *I-I*

## UWAGI:

Wszystkie wymiary części architektonicznej podano w centymetrach.
Wszystkie roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, "Prawem Budowlanym" oraz z obowiązującymi przepisami BHP zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.05.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych / Dz.U.Nr 13 /.
Prace budowlane powinny być prowadzone przez firmę budowlaną z odpowiednim doświadczeniem w zakresie prac remontowo-budwlanych.
Wszystkie prace powinny być prowadzone pod ścisłym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane.
Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami wchodzącymi w skład projektu budowlanego, z opisem technicznym oraz projektami bran żowymi.

## LEGENDA :

| Symbol | Objaśnienie | Symbol | Objaśnienie |
|---|---|---|---|
| 0.01-... | Numeracja pomieszczeń | | Ścianka działowa na ruszcie systemowym: 1xpłyta GKi od strony wewnętrznej pomieszczenia; 1xpłyta GKb od strony zewnetrznej; wypenienie wełną mineralną gr. 80[mm] |
| +/-0.00 | Oznaczenie rzędnych dla stanu wykończeniowego | | |
| | Projektowane wyburzenia i elementy do demonta żu | D1-D8 | Stolarka drzwiowa wg. Zestawienia Stolarki Drzwiowej |
| | Ściany istniejące | O1 | Stolarka okienna wg. Zestawienia Stolarki Okiennej |
| | Projektowane zamurowania i domurowania wewn ętrzne - cegła dziurawka | *BK1-3* | Belki wypełnić betonem, osadzić wg wytycznych Projektanta Konstrukcji. |
| | Ścianka działowa na ruszcie systemowym: 1xpłyta GKi obustronnie; wypenienie wełną mineralną gr. 80[mm] | | |

INWESTOR
GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE
URZĄD MIEJSKI
41-600 Świętochłowice; ul. Katowicka 54
tel.: +48 32 3491 800; e-mail: um@swietochlowice.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
*Elżbieta Stankiewicz*
40 - 820 KATOWICE; ul. Barlickiego 11/1
tel./fax : +48 32 204 45 75; e-mail: stankiewicz.e @interia.pl

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBIEKT | BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 41-600 Świętochłowice; ul. Czajora 3 | DATA | 06.2011 |
| TEMAT | PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL.CZAJORA 3 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH NA ŻŁOBEK | BRANŻA | A |

TYTUŁ RYS.
PRZEKRÓJ *I-I; II-II* - ROBOTY BUDOWLANE

| | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ /OPRACOWAŁ | mgr inż.arch.E.Stankiewicz | 957/92 | | NR RYS. | |
| | | | | FORMAT | A3 |
| | | | | SKALA | 1:50 |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż.arch.P.Walcerz | 27/03/SLOKK | | FAZA | PB |