PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

UWAGI DODATKOWE:

1. Podane na rysunku wymiary mogą być jedynie podstawą do wstępnych przedmiarów. Wykonawca / producent przed realizowaniem zlecenia winien dokonać własnych obmiarów z natury.
2. Dopuszcza się zakup produktów zamiennych pod warunkiem zachowania jakości i celu jakiemu wyposażenie ma służyć. Każdy z elementów wyposażenia winien mieć wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające je do użytkowania.
   Materiały budowlane powinny posiadać niezbędne certyfikaty, deklaracje zgodności z PN lub aprobatę techniczną.
3. Pomieszczenia Nr: 0.03; 0.06
   Wszystkie wewnêtrzne œciany musz¹ byæ zabezpieczone przed wnikaniem wody. Do izolacji stosowaæ preparat uszczelniaj¹cy zwany p³ynn¹ foli¹ np. *WODERE- ATLAS, RELO FLUSSIGE- EMMERS* lub *FOLBIT-BOX- KREISEL*. Nak³ada siê go w dwóch lub trzech warstwach (zgodnie z zaleceniami producenta) pêdzlem lub wa³kiem malarskim.
   Pod³o¿e,które ma byæ zabezpieczone, nale¿y przed naniesieniem folii w p³ynie
   oczyœciæ z kurzu i py³u. W naro¿nikach oraz w miejscach styku z pod³og¹ przykleja siê dodatkowo specjalne taœmy izolacyjne chroni¹ce przed przeciekaniem w razie pêkniêcia pod³o¿a.
   Zachowaæ równolog³oœæ i prostopad³oœæ œcian.
   Œciany: p³ytki glazurowane do wysokoœci oœcie¿nicy produkcji krajowej.
   Utrzymaæ œredni¹ grubośæ kleju 3 mm. szerokośæ fugi 2,5 mm
   Urz¹dzenia sanitarne i wyposa¿enie ³azienkowe produkcji krajowej.
   Pomieszczenie Nr 0.03; 0.06
   Œciany: ceramika łazienkowa dla dzieci produkcji krajowej np. *NOVA TOP JUNIOR* Firmy *KOLO*.
   Powy¿ej œciany malowaæ wg. technologii przedstawionej w opisie.
   Pomieszczenia Nr 0.01-0.03; 0.06; 0.07: sufit podwieszany z p³yt Gkb na ruszcie systemowym lub modularny typu *ARMSTRONG* wype³niony p³ytami z prasowanej we³ny mineralnej na ruszcie systemowym, na wysokośœci: +2.50 [m] od poziomu wykończonej posadzki.
4. Rodzaj posadzki w pozostałych pomieszczeniach zgodnie z opisem technicznym.
5. Istniej¹ce kraty stalowe nale¿y oczyœciæ, zabezpieczyæ antykorozyjnie i malowaæ wg wytycznych w opisie.
6. UWAGA!!! Zwrócić uwagę na estetykę wykonania.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]	Powierzchnia razem [m2]
0.K1	KLATKA SCHODOWA	11,84	28,71
0.01	HOLL	13,90	
0.02	SZATNIA DLA DZIECI	5,78	
0.03	£AZIENKA/TOALETA	6,39	
0.04	SALA ZAJÊÆ 1	39,49	
0.05	SALA ZAJÊÆ 2	21,60	
0.06	£AZIENKA/TOALETA	2,88	
0.07	WYDAWANIE POSIŁKÓW	5,02	

UWAGA!!! Powierzchnia pomieszczenia podana zgodnie z powierzchni¹ "jego" pod³ogi

UWAGI:

UWAGA!!! Projektowane pod³¹czenia do istniej¹cych przewodów wentylacji grawitacyjnej wykonaæ z kana³ów i kszta³tek o przekroju ko³owym z blachy ocynkowanej typu *SPIRO* z fabrycznym uszczelnieniem z gumy EPDM lub przewody typu *flex*. Przewody wentylacji prowadziæ max.pod stropem. Nowoprojektowane piony wentylacji obudowaæ p³ytami GKf. Szczególowy sposób wentylacji pomieszczeń wg wytycznych Projektanta Wentylacji.

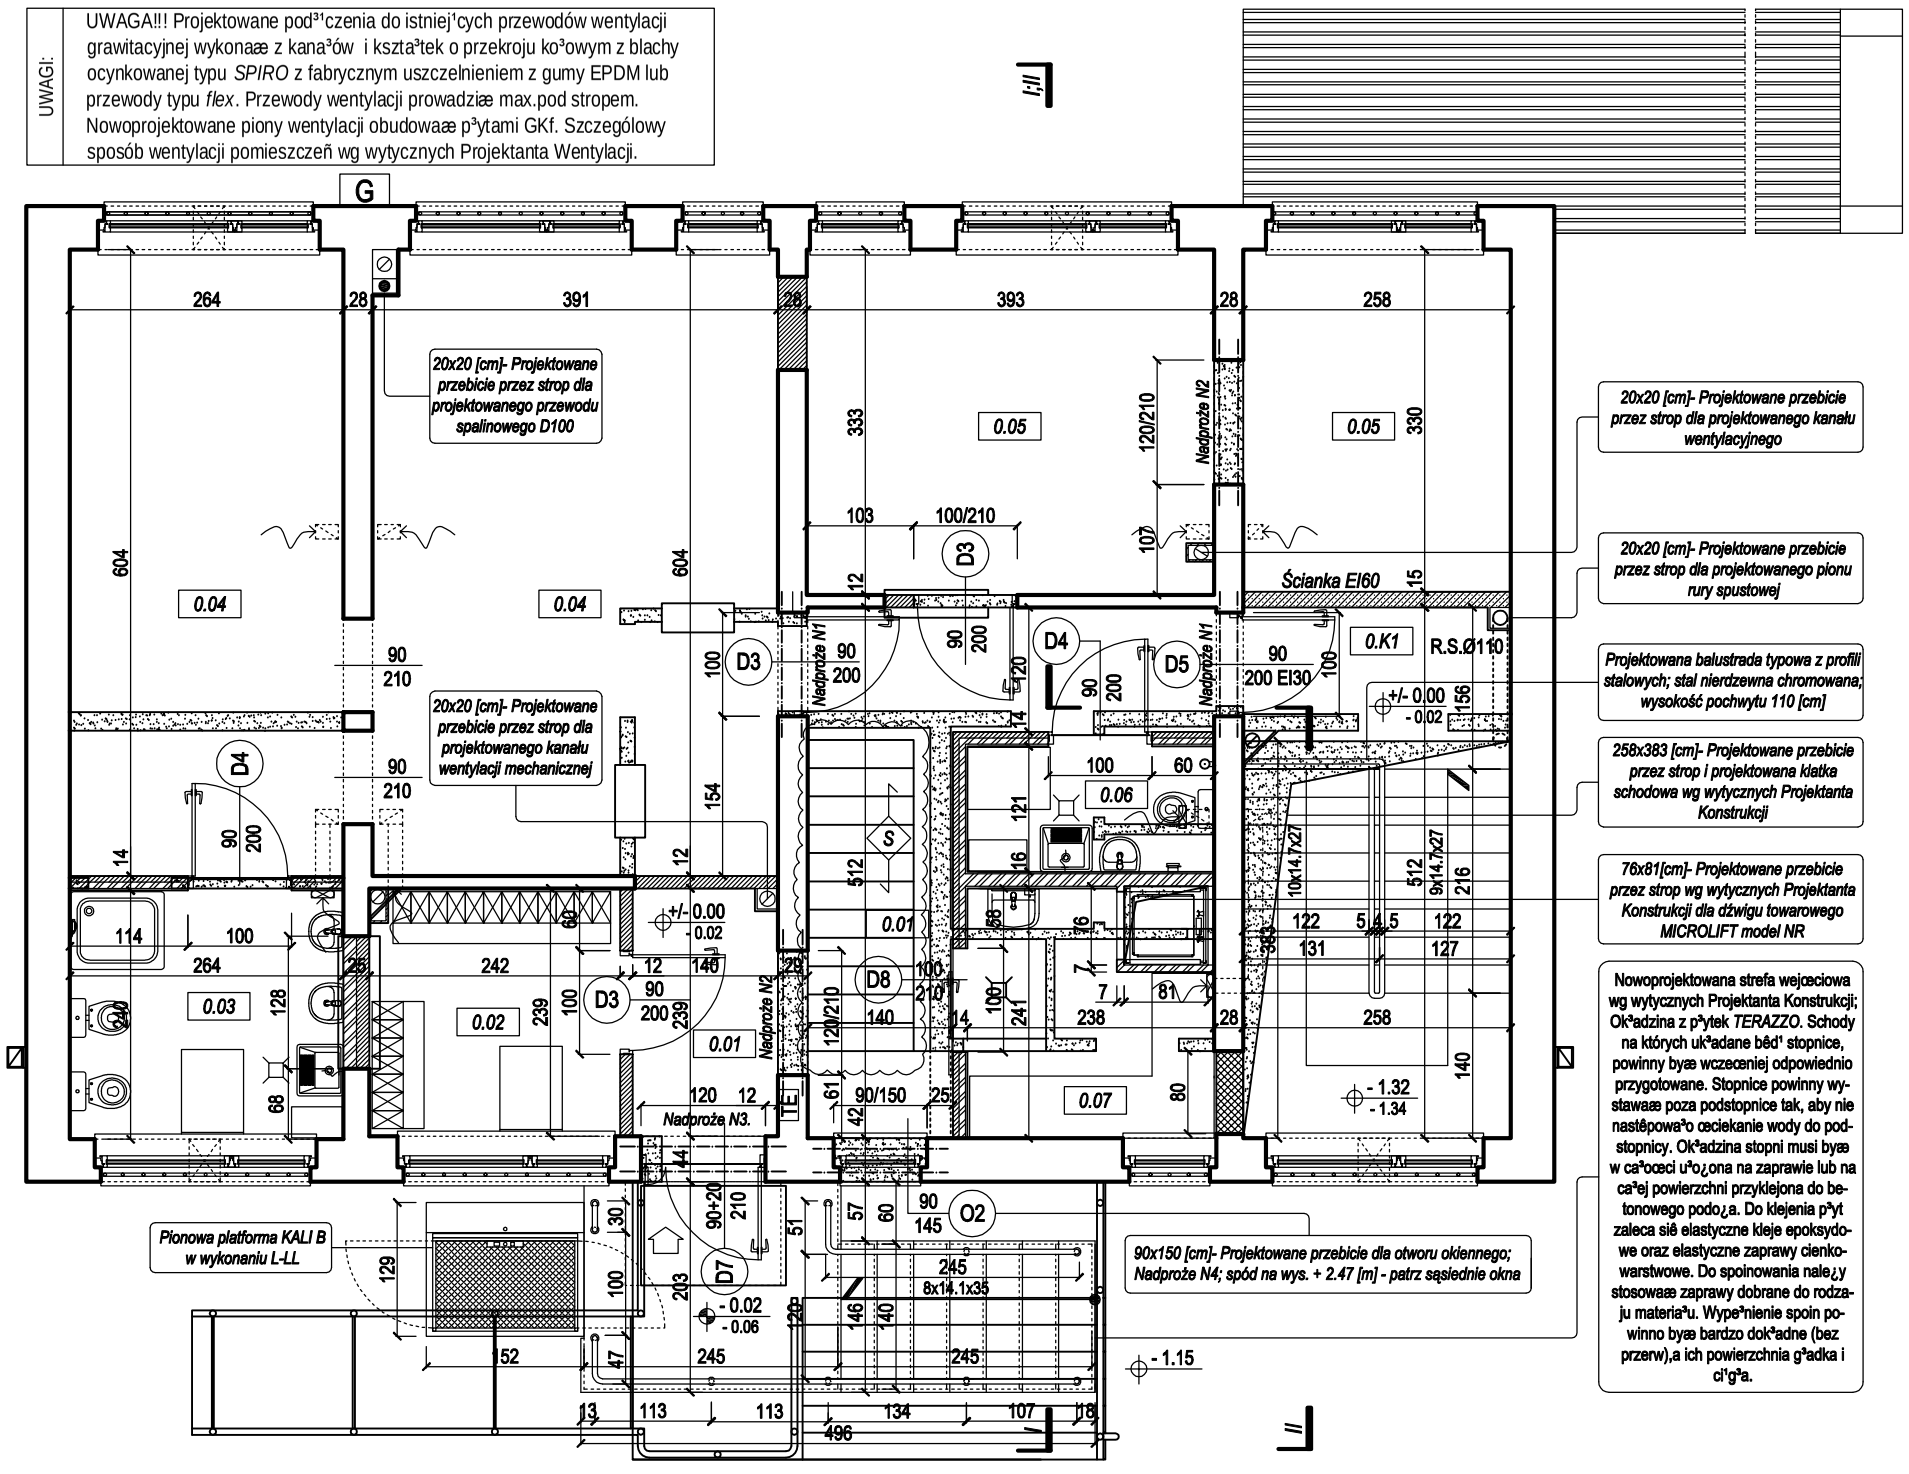

UWAGI:

Wszystkie wymiary częœci architektonicznej podano w centymetrach.
Wszystkie roboty prowadziæ zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹, "Prawem Budowlanym" oraz z obowi¹zuj¹cymi przepisami BHP zawartymi w Rozporz¹dzeniu Ministra Budownictwa i Przemys³u Materia³ów Budowlanych z dnia 28.05.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta¿owych i rozbiórkowych / Dz.U.Nr 13 /.
Prace budowlane powinny byæ prowadzone przez firmê budowlan¹ z odpowiednim doœwiadczeniem w zakresie prac remontowo-budowlanych.
Wszystkie prace powinny byæ prowadzone pod oecis³ym nadzorem osób posiadaj¹cych odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane.
Rysunek rozpatrywaæ ³cznie z pozosta³ymi rysunkami wchodz¹cymi w sk³ad projektu budowlanego, z opisem technicznym oraz projektami bran¿owymi.

LEGENDA :

Symbol	Objaœnienie
0.01-...	Numeracja pomieszczeń
+/-0.00	Oznaczenie rzêdnych dla stanu wykończeniowego
	Wejœcia usytuowane na poziomie zerowym, powy¿ej terenu
	Projektowane wyburzenia i elementy do demonta¿u
	Œciany istniej¹ce
	Projektowane zamurowania i domurowania wewnêtrzne - ceg³a dziurawka
	Œcianka dzia³owa na ruszcie systemowym: 1xp³yta GKb obustronnie; wypenienie we³n¹ mineraln¹ gr. 80[mm]
	Œcianka dzia³owa na ruszcie systemowym: 1xp³yta GKi obustronnie; wypenienie we³n¹ mineraln¹ gr. 80[mm]
	Œcianka dzia³owa na ruszcie systemowym: 1xp³yta GKi od strony wewnêtrznej pomieszczenia; 1xp³yta GKb od strony zewnetrznej; wypenienie we³n¹ mineraln¹ gr. 80[mm]
	Œcianka dzia³owa na ruszcie systemowym o odporności ogniowej 60 [min]: 2xp³yta GKf obustronnie; wypenienie we³n¹ mineraln¹ min. 35 kg/m3 gr. min. 80[mm]
D1-D8	Stolarka drzwiowa wg. Zestawienia Stolarki Drzwiowej
O2	Stolarka okienna wg. Zestawienia Stolarki Okiennej
S	Projektowany nowy strop wg wytycznych Projektanta Konstrukcji

INWESTOR

GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE
URZĄD MIEJSKI
41-600 Świętochłowice; ul. Katowicka 54
tel.: +48 32 3491 800; e-mail: um@swietochlowice.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Elżbieta Stankiewicz
40 - 820 KATOWICE; ul. Barlickiego 11/1
tel./fax : +48 32 204 45 75; e-mail: stankiewicz.e @interia.pl

OBIEKT	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 41-600 Œwiêtoch³owice; ul. Czajora 3	DATA	06.2011
TEMAT	PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL.CZAJORA 3 W ŒWIĘTOCHŁOWICACH NA ¯ŁOBEK	BRAN¯A	A

TYTUŁ RYS.

RZUT PARTERU - ROBOTY BUDOWLANE

PROJEKTOWAŁ /OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	NR RYS.	
	mgr in¿.arch.E.Stankiewicz	957/92		FORMAT	610x300
				SKALA	1:50
SPRAWDZIŁ	mgr in¿.arch.P.Wa³cerz	27/03/SLOKK		FAZA	PB